— В1 —

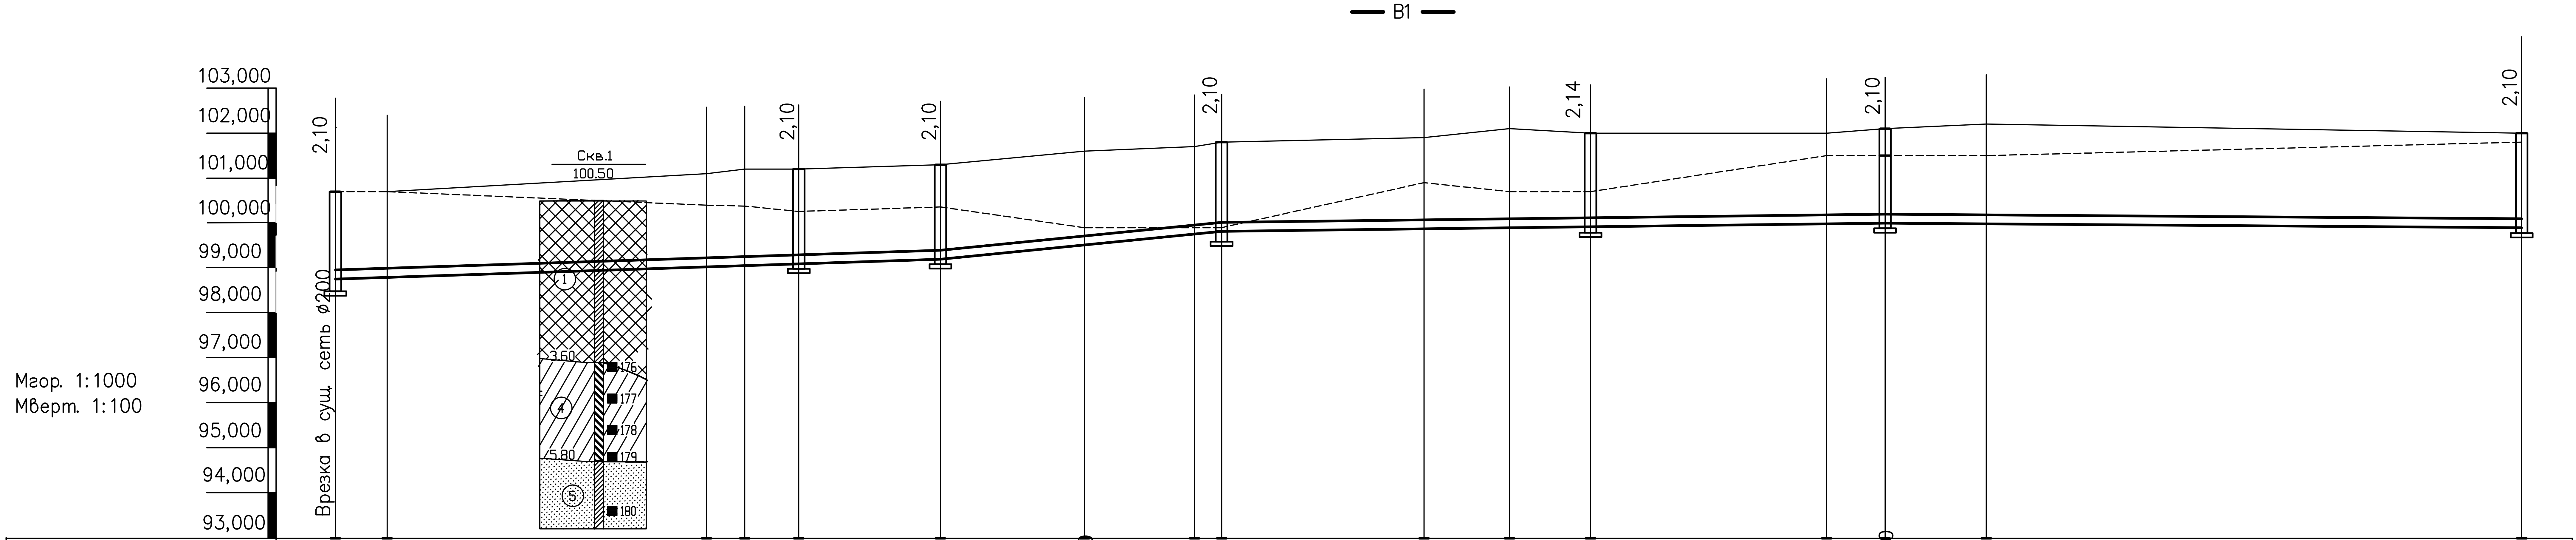

	ВК-1сущ	Уп-1	Уп-2	Уп-3	ВК-1Пг	ВК-2	Уп-4	Уп-5	ВК-3	Уп-6	Уп-7	ВК-4Пг	Уп-8	ВК-5	Уп-9	ВК-6Пг
Отметка лотка или низа трубы	98,760	98,780	99,050	99,070	99,100	99,100	99,390		99,700	99,790	99,820	99,860	99,970	100,000	99,980	99,900
Проектная отметка земли			101,000	101,200	101,200	101,300	101,600	101,700	101,800	101,900	102,100	102,000	102,000	102,100	102,200	102,000
Натуральная отметка земли	100,700	100,700	100,400	100,380	100,260	100,360	99,900	99,900	99,900	100,900	100,700	100,700	101,500	101,500	101,500	101,800
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR 17–225x13,4 ГОСТ 18599 – 01 (питьевая)															
Основание	естественное с подсыпкой песка, Н=0,15															
Уклон / Длина	0,002 / 134,50					0,009 / 62,50			0,002 / 147,50					0,001 / 141,50		
Расстояние	11,50	71,00	8,50	12,00	31,50	32,00	24,50	6,0	45,00	19,00	18,00	52,50	13,00	22,50	119,00	
Номер колодца, точки, угла поворота	ВК-1сущ	Уп-1	Уп-2	Уп-3	ВК-1Пг	ВК-2	Уп-4	Уп-5	ВК-3	Уп-6	Уп-7	ВК-4Пг	Уп-8	ВК-5	Уп-9	ВК-6Пг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- (1) – Насыпной грунт
- (4) – Суглинок
- (3) – Песок

Консистенция

- – Твердая
- – Полутвердая
- – Тугопластичная
- – Мягкопластичная
- – Пластичная (супесь)

Изм.	Кол.уч	Лист	? док.	Подпись	Дата	Р.НВК	Заказчик ООО "Вектор"
						Многоквартирные жилые дома поз.3,4,5,6 на территории, ограниченной улицами Панфилова, Герцена, проспект Гагарина в г.Йошкар-Оле, РМЭ.	
Разработал	Зайцев					Стадия: П	Лист: 3 / Листов: 9
Проверил							
Руков. гр.							
Гл. инж. пр.	Кирпаев					Продольный профиль водопровода на участке от ВК-1сущ до ВК-6Пг	ООО АСГ " АиСТ"
Директор							
Нормоконтр							

Инв. ? подл. | Подпись и дата | Взам. инв. ?